


+0.10 =225.55

Съществуваща сграда

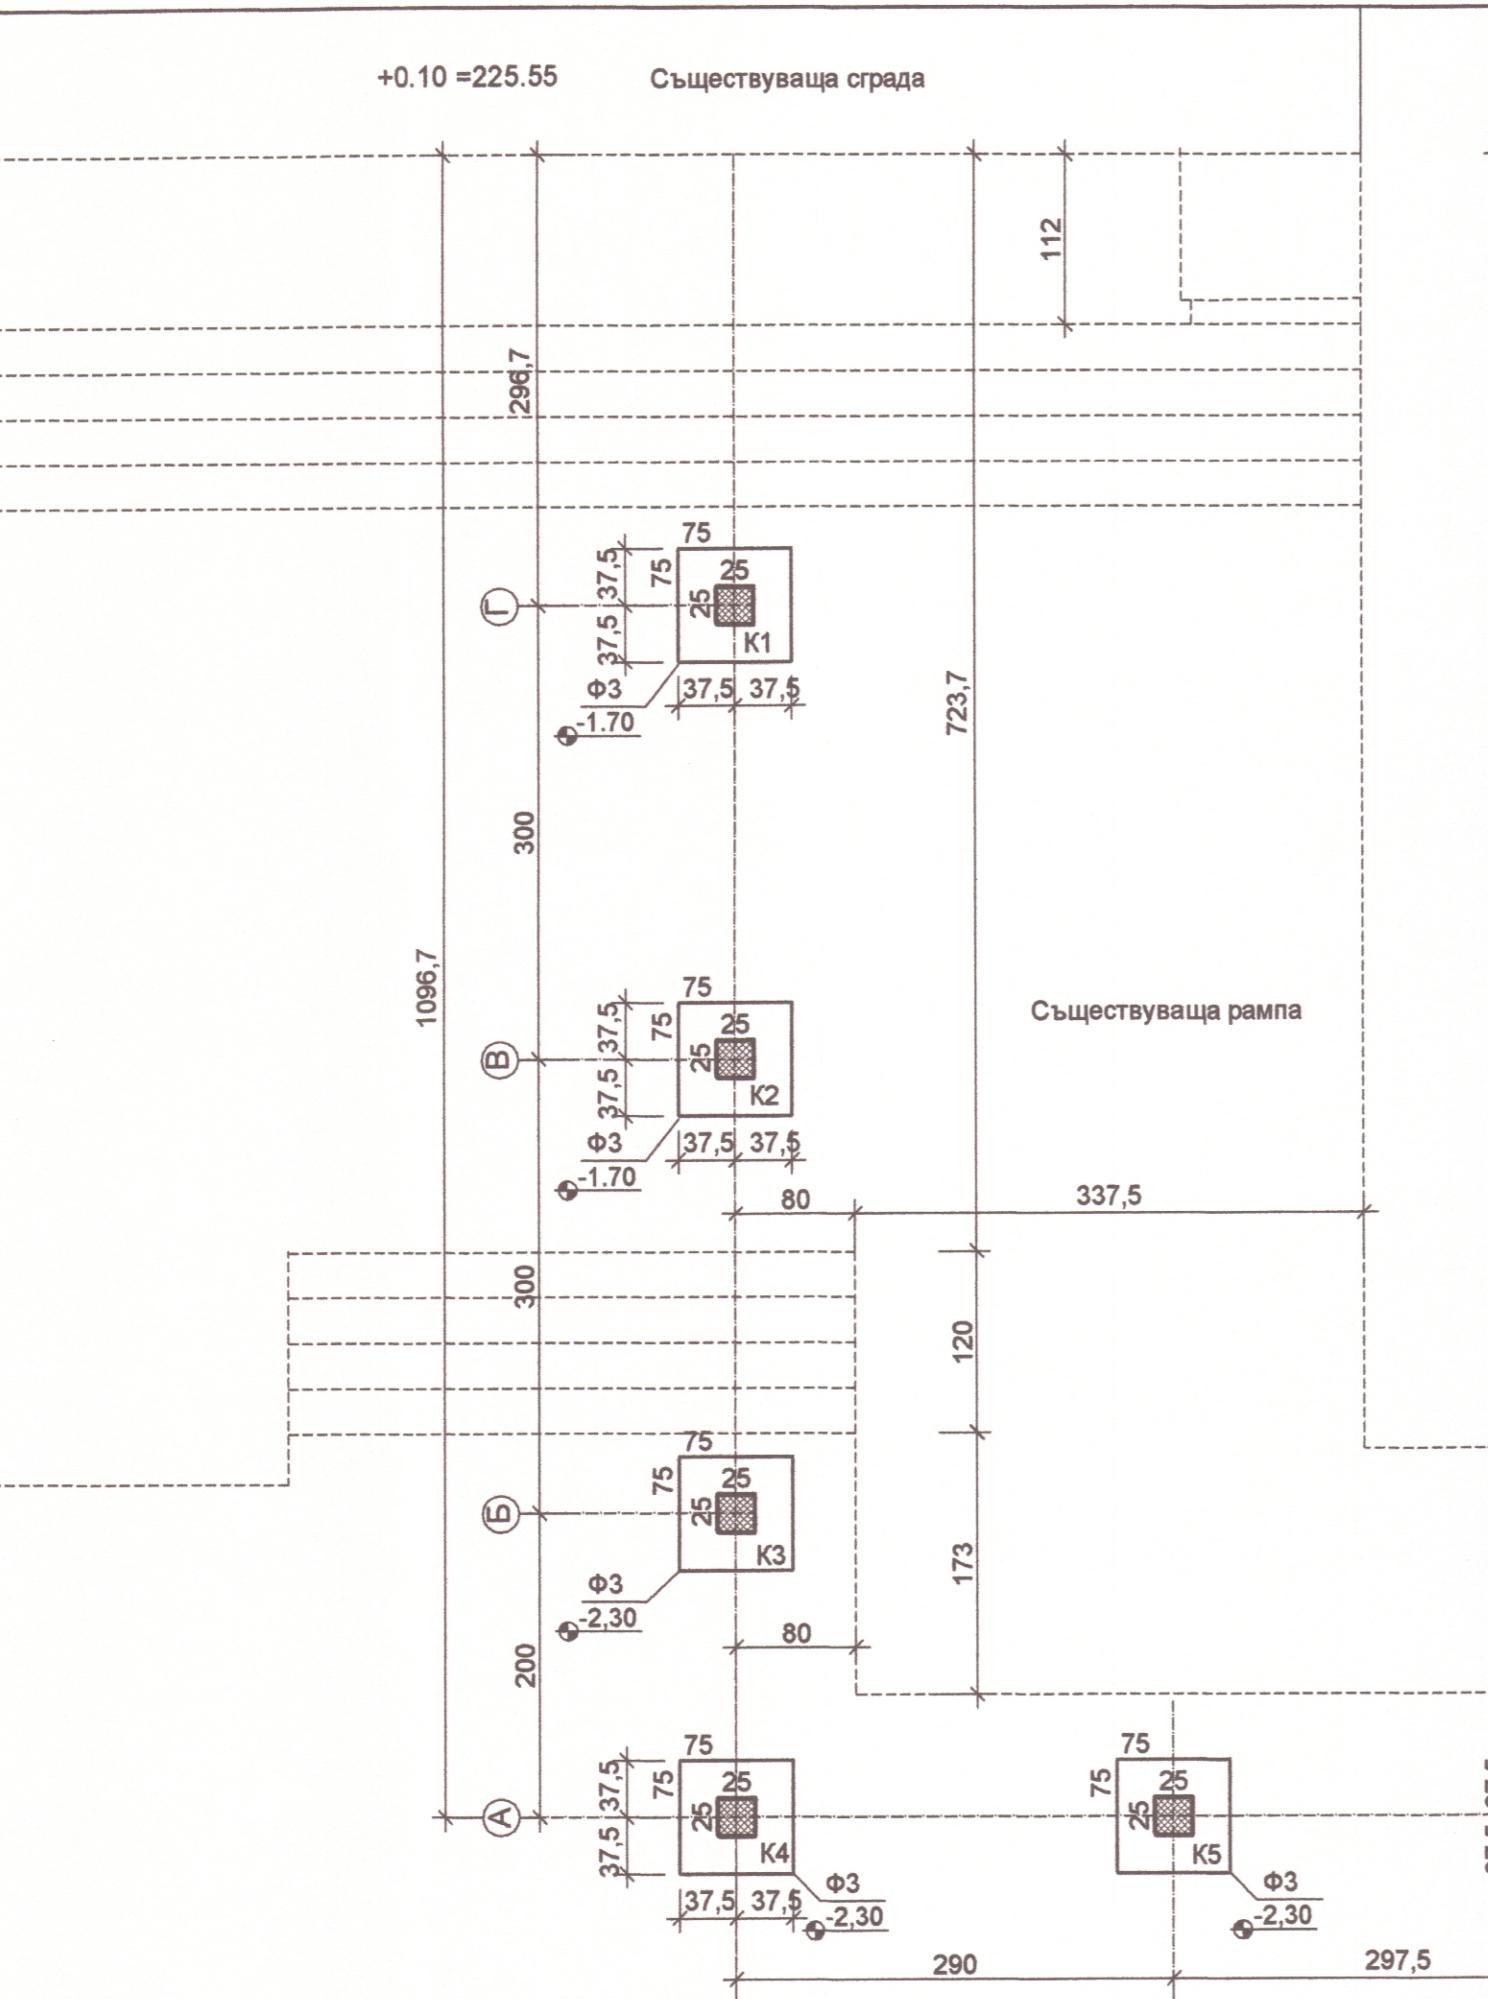

- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
1. Кота ±0,00=225.45
 2. Основите са оразмерени за условно изчислително натоварване $R_o=0,20 \text{ MPa}$.
 3. Фундаменти да стигнат до здрав терен
 4. Бетон клас C20/25
 5. Армировъчна стомана B500

Съгл. заповед: 10-00-8/03.01.2018г.
инж. Лариса Иванова
Главен експерт отдъл "ИУП"

