
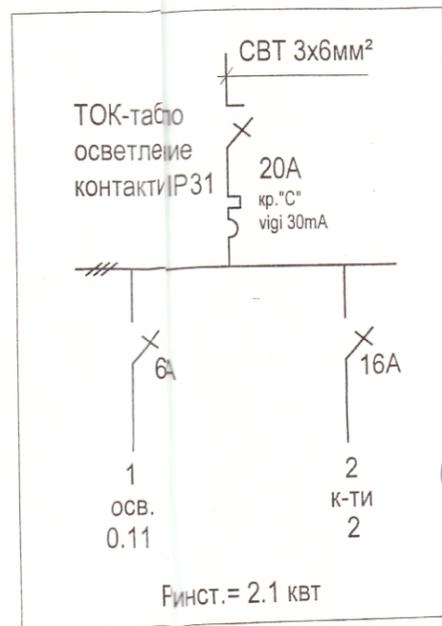


- противовл. аплик IP44
- луминисц. осв. тяло LED2x18w IP31-120 см, 1620Lm
- контакт "Шуко" противовлажен открита инсталация с капачка
- обикновен ключ открита инсталация
- девиатор открита инсталация

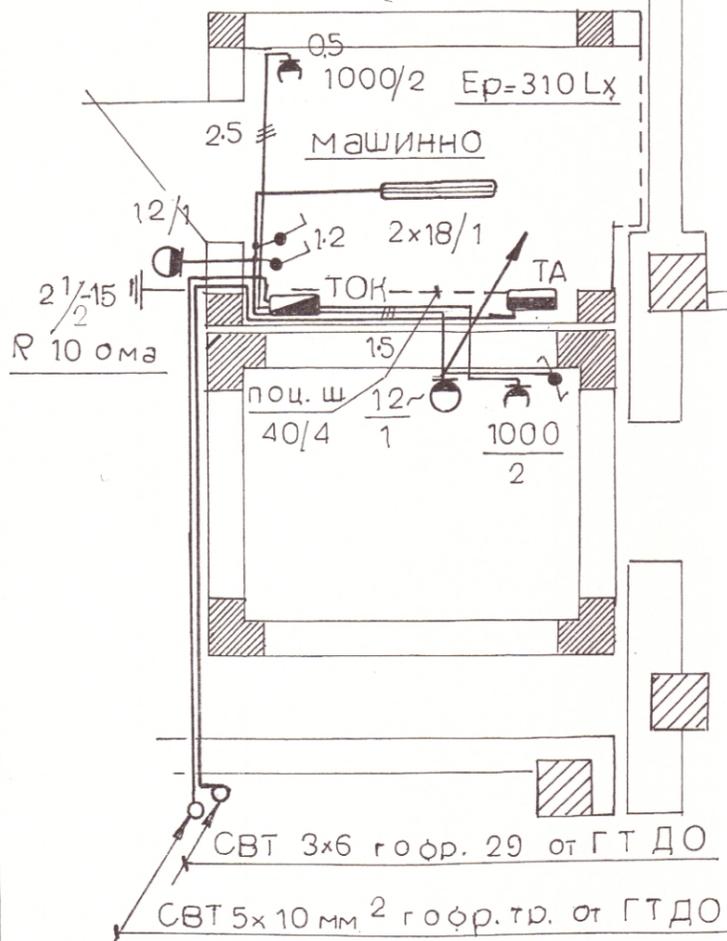

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
 ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА  
 СЪГЛАСУВАМ И ОДОБРАВЯМ  
 ГЛ. АРХИТЕКТ  
 СТАРА ЗАГОРА  
 20.07.2018

Захранването на контакта във WC ще се осъществи от съществуващ контактен излаз в зъболекарския кабинет. До контакта ще се положи СВТ 3x2,5 в кабелен канал. За осветяването на WC ще се използва същ. лампен излаз, като само се подмени осветителното тяло.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
 ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

"СТАНДАРТ КОНСУЛТ" ЕООД  
 Оценил: *[Signature]*  
 Дата: .....

"ФОРУМ - 49" ЕООД - СТАРА ЗАГОРА  
 Изграждане на достъпна среда в XI ОУ "Николай Лилиев" УПИ I училище, кв.517, "Три чучура - юг", гр. Ст. Загора

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Стара Загора  
 ел.инсталации

ЧАСТ	ЕЛ	ФАЗА	ТП

КАМАРА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ  
 РЕГИСТРАЦИОНЕН № 02342  
 Секция: ЕАСТ  
 Част на проекта: по удостоверение за ГЛП  
 ИНЖ. СТОЯН ХРИСТОВ ДИМИАНОВ

**Забележка :**  
 Осветлението на асансьорната шахта ще се реализира с противовлажни аплици - LED 12 w. Осветителните тела ще се монтират на всеки етаж и ще се захранят от ТОК. Най - долната лампа трябва да е монтирана на височина от пода 0,50 м. Най - горната да се монтира на 0,5 м от тавана на шахтата.

съгласувал	АС	арх. Иванов
	СК	
	ВК	инж. Ангелов
	ОВ	
	ИГ	

УПРАВИТЕЛ: арх. ИВ. ИВАНОВ  
 МАЩАБ: 1:50    ЛИСТ: 2    2018  
 ул.ХРИСТО БОТЕВ 140, ТЕЛ.:26-61-05 ГР.СТАРА ЗАГОРА