
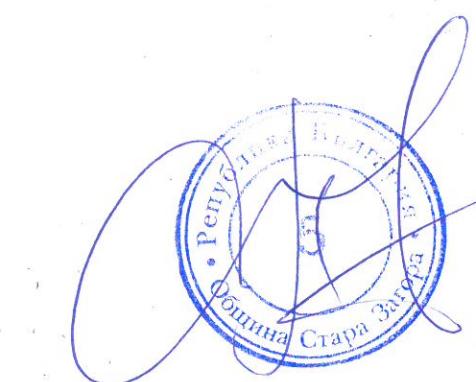
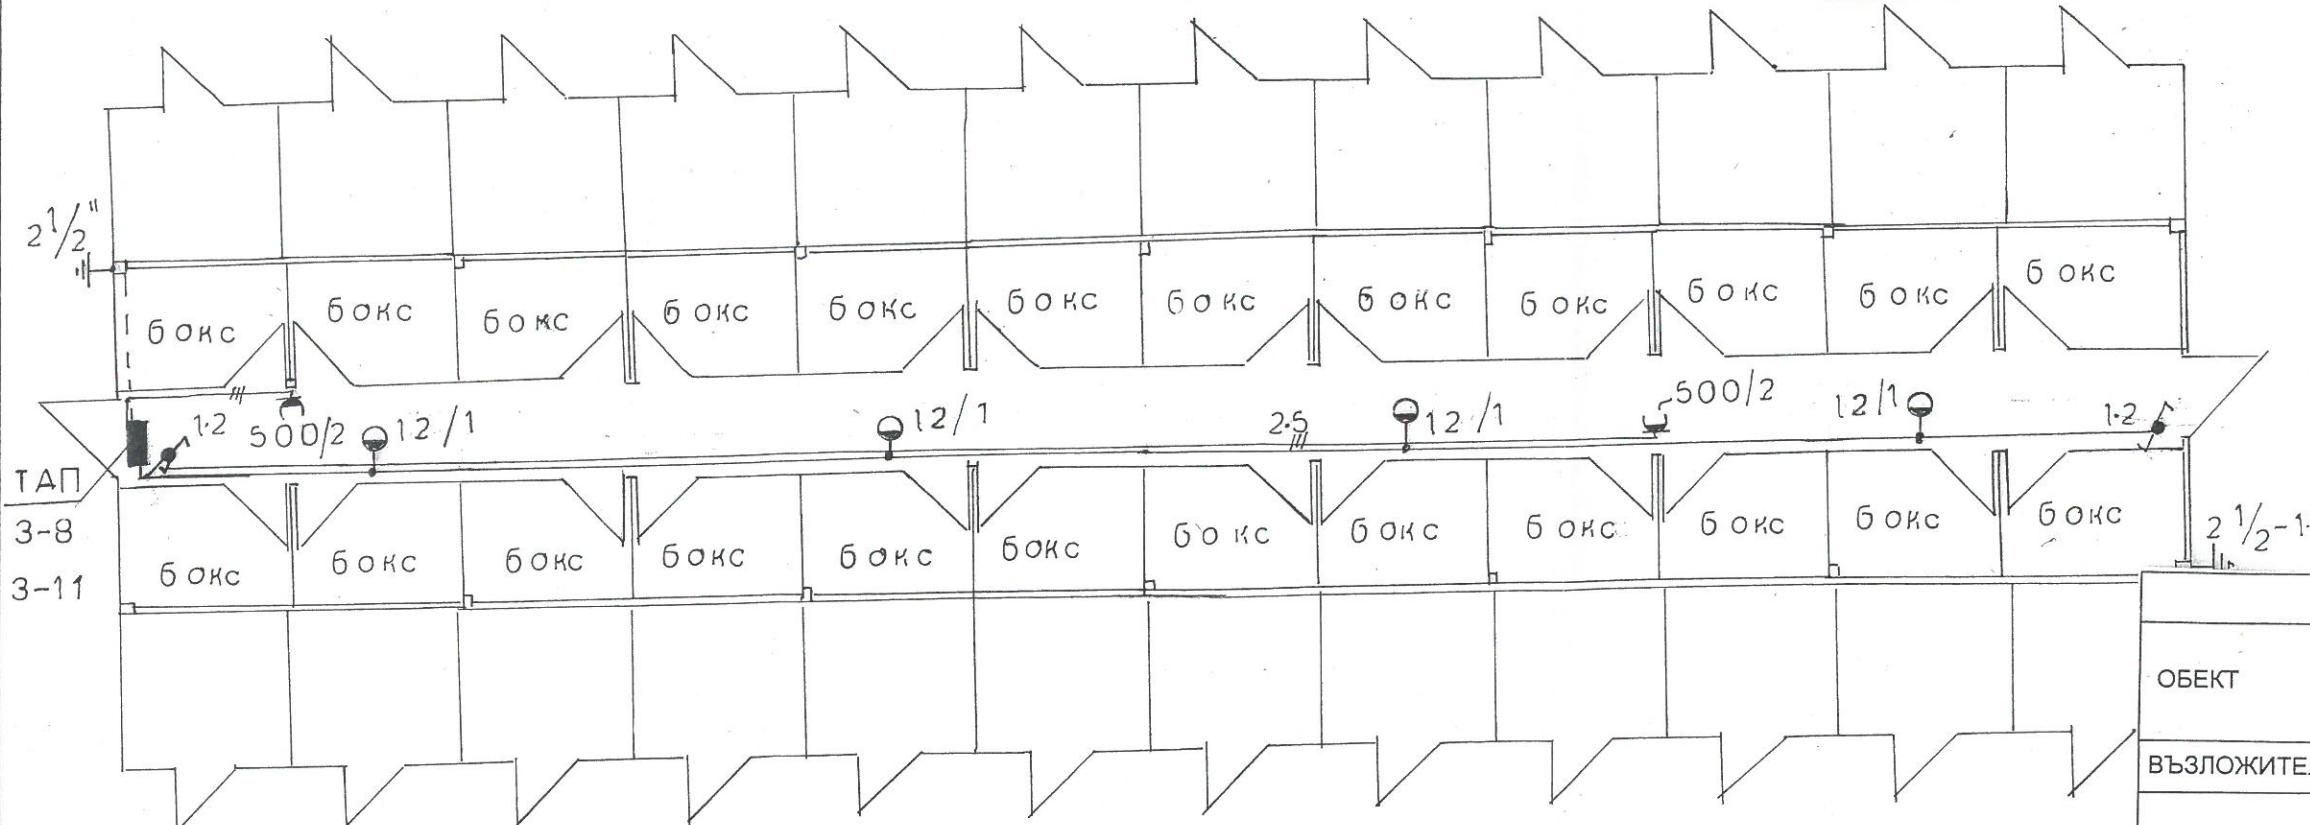


- противовл. осв. тяло IP44
- обикновен ключ открита инсталация
- девиатор открита инсталация
- контакт „Шуко“ открита инст. с капачка

Инсталациите ще се изпълнят със СВТ

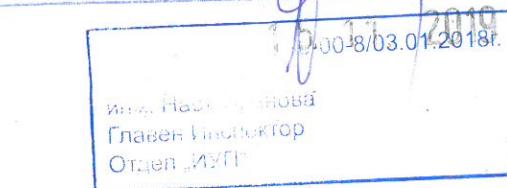

СЪГЛАСУВАМ			AC арх.ИВАНОВ	VK инж.АНГЕЛОВ														
"ФОРУМ - 49" ЕООД - СТАРА ЗАГОРА																		
ОБЕКТ	Приют за безстопанствени кучета ,ПИ 48765.20.23 , с Могила , общ. Стара Загора																	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	Община Стара Загора																	
Ел. инсталации сграда 8,11																		
ЧАСТ	ЕЛ	ФАЗА																
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">КАРТА НА ИНЖЕНЕРНИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ПЪЛНА ПРОЕКТИРСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ</td> </tr> <tr> <td>Регистрационен №. 02342</td> <td>Секция:</td> </tr> <tr> <td>инж. СТОЯН ХРИСТОВ ДИМАНОВ</td> <td>ЕАСТ</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Часов на проекта: по подоставяне за ППР</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Подпись:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ДАЖЕС ВАЛДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППР ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА</td> </tr> </table>					КАРТА НА ИНЖЕНЕРНИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ		ПЪЛНА ПРОЕКТИРСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ		Регистрационен №. 02342	Секция:	инж. СТОЯН ХРИСТОВ ДИМАНОВ	ЕАСТ	Часов на проекта: по подоставяне за ППР		Подпись:		ДАЖЕС ВАЛДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППР ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА	
КАРТА НА ИНЖЕНЕРНИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ																		
ПЪЛНА ПРОЕКТИРСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ																		
Регистрационен №. 02342	Секция:																	
инж. СТОЯН ХРИСТОВ ДИМАНОВ	ЕАСТ																	
Часов на проекта: по подоставяне за ППР																		
Подпись:																		
ДАЖЕС ВАЛДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППР ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА																		
УПРАВИТЕЛ:	арх. ИВ. ИВАНОВ																	
МАШАБ:	1:100	ЛИСТ:	4	2019														
УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 140, ТЕЛ.:26-61-05 ГР.СТАРА ЗАГОРА																		

Покривът е с LT ламарина, която от своя страна съгласно
Наредба №4 от 28.10.2010г. – за мълниезащита на сгради, чл.117, ал. 1 и ал.2
табл. 16 покривната конструкция служи за мълниеприемник, металните колони
изпълняват ролята на отводи.

Заземяването ще се осъществи с поц. тръба 2 1/2" забита на 0,8м от терена.
Импулсното съпротивление не бива да надвишава 10 ома.